



Bovenaanzicht 1e verd.

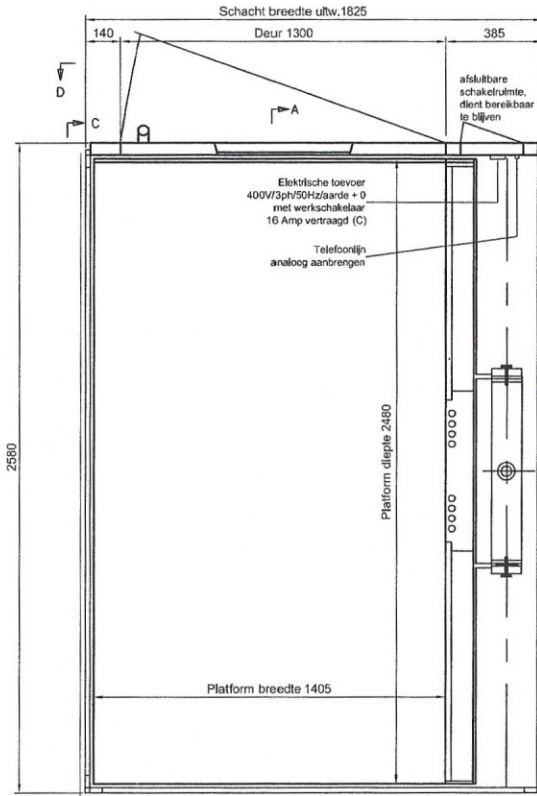

Bovenaanzicht B.G.

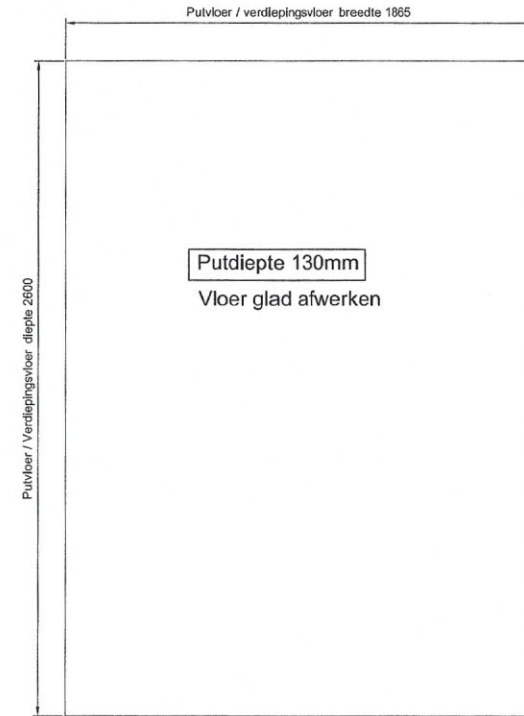

Put- en verdiepingsvloer sparingen

Montage voorwaarden (levering derden)

- . Put en vloersparing volgens opgave AB Liften.
- . Gezeekerde voeding op aparte groep op de door AB Liften aangegeven plek.
- . Analoge telefoonlijn (indien besteld) op de door AB Liften aangegeven plek.
- . Op de plek waar de lift staat dient een werkschakelaar met een spanning van 400V / 3ph / 50 Hz / A+0 / 16 Amp C aangesloten op een aparte groep.
- . Op de werkplek is binnen een straal van 5 meter een 230 volt stopcontact aanwezig.
- . De lift kan uitsluitend worden gemonteerd als de definitieve voeding beschikbaar is (apart gezeekerde groep). Monteren met bouwspanning is mogelijk. Een spanningsdip <230 Volt kan defecten veroorzaken aan de electronica van de lift. Indien de definitieve spanning niet aanwezig is, wordt deze later aangebracht op kosten van de opdrachtgever. Gebruik van bouwspanning is uitsluitend op verantwoordelijkheid opdrachtgever.
- . De lift kan uitsluitend worden gemonteerd als alle vloeren zijn afgewerkt. Bij onafgewerkte vloeren is de niveau afstelling niet mogelijk. Bovendien kan een "stoffige" omgeving in de ruwbouwfase schade toebrengen aan de aandrijving van de lift, met name aan de fabrieksmatig ingevette schroefspindel. Mocht u toch besluiten in de ruwbouwfase de lift te laten monteren dan wordt deze gemonteerd uitsluitend op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
- . De verticale wanden van het gat in de verdiepingsvloer dienen vlak en in lood te staan met de voorzijde van de put.
- . De put dient vlak en afgewerkt te zijn. Na de montage dienen de put- en schachtranden aangeheeld te worden.
- . De beschikbare werkplek is minimaal 10 vierkante meter groot en staat onze monteurs voor de gehele montageduur ter beschikking.
- . Het moet mogelijk zijn om goederen met een lengte van 3600 mm naar binnen te brengen.
- . De werkplek zal door onze monteurs worden afgebakend. Betreden door derden en/of verplaatsen van materialen is niet toegestaan.
- . De lift is geschikt voor inpandige plaatsing. Montage kan uitsluitend plaatsvinden in een bouwkundig afgesloten, droge, wind- en waterdichte ruimte en op een verharde vloer.
- . Overige voorwaarden, zie opdrachtbevestiging en onze verkoopvoorwaarden.

TEKENING GECONTROLEERD
DATUM:
HANDTEKENING:

Binnenopstelling
Hefvermogen 1000 kg
Voorzijde lift: RAL 9010
Gesloten Panelen: RAL 9010
Drukknop aanduiding: 0 en 1
Platformvloer: antislip antraciet

REV:	DATUM:	WIJZIGING:	REV:	DATUM:	WIJZIGING:
AFMETINGEN IN MM		PAS TOLERANCIES VOLGENS NEN 3311	AM. PROJ.		ORDER NR.: AB 14201
ONDERWERP: Bovenaanzicht Platformlift met schacht			GETEKEND: MVB	DATUM: 21-02-14	
A.B. Liften			SCHAAL: nvt	REVISIE:	
			TEKENING NUMMER: 14201-BA		FORMAAT: A3
Redoute 22 3221 LM Hellevoetstuis TEL.: 0032- (0)181-320821 FAX : 0032- (0)181-320854 email: info@ab-liften.nl			All rights strictly reserved. Reproductions or issue to third parties in any form wathever is not permitted without written authority from the proprietor.		